

№ 9/_____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Қандыағаш қ.
Актіні толтыру орны

26.02.2024 ж.
Уақыты 11:21

1. Бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Бақылау және қадағалау жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 08.02.2024 ж. № 9

3. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізуге адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және лауазымы

РЯТОВ МАКСАТ АБИЛТАЕВИЧ - Бастық

МҰХТАР АСЛАН БЕРІКҰЛЫ - Бас маман

СЕГИЗБАЕВА ЖУЛДЫЗ КАЛМАГАНБЕТКЫЗЫ - Аға инженер

ИКЛАСОВ ДАУЛЕТ САТЖАНОВИЧ - Инженер

4. Бақыланатын субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты профилактикалық бақылау жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), - оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 040940004369, "Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Темір стансасындағы №59 бастауыш мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бақыланатын объектінің атауы / объектіні мекен-жайы:

"Темір стансасындағы №59 бастауыш мектебі" КММ, АҚТӨБЕ, МҰҒАЛЖАР, Еңбек.

5. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізудің датасы, орыны мен кезеңі 20.02.2024 - 26.02.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

"Темір стансасындағы №59 бастауыш мектебі" КММ

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 7 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Асхана алдында жарамсыз бастапқы өрт сөндіру құралын пайдалануға жол бермеу. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 Бұйрығының 18-тармағы; жоюдың мерзімі: 29.04.2024

2	П. 8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратының эвакуациялау жоспарларын, осы Қағидаларға 2-қосымшада келтірілген эвакуациялау жоспарын жасау жөніндегі нысанға сәйкестендіру. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 Бұйрығының 12-тармағы; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
3	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратын өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 Бұйрығының 62-тармағы. ҚР ҚН 2.02-11-2002* «Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сигнализациясы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарды құлақтандыру қондырғыларымен жабдықтау нормаларының» 2.1 тармағы I кестесінің 2.1.2 тармақшасы.; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
4	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының барлық кабинеттерінде және дәлізінде зақымдалған электр қондырғылары бұйымын (плафон қалпақтары) пайдалануға жол бермеу. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 Бұйрығының 86-тармағының 2-тармақшасы.; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
5	П. 81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Стационарлық жабдықтың, электр және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеруге, сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының

			окшаулау кедергісін сынауға және өлшеуге хаттамасымен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 Бұйрығының 87-тармағы; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
6	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының барлық кабинеттері мен дәлізінде сымдар мен кабельдердің талсымдарын, сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жалғау. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 Бұйрығының 81-тармағы; жоюдың мерзімі: 29.04.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Нұсқаманы енгізді (бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы

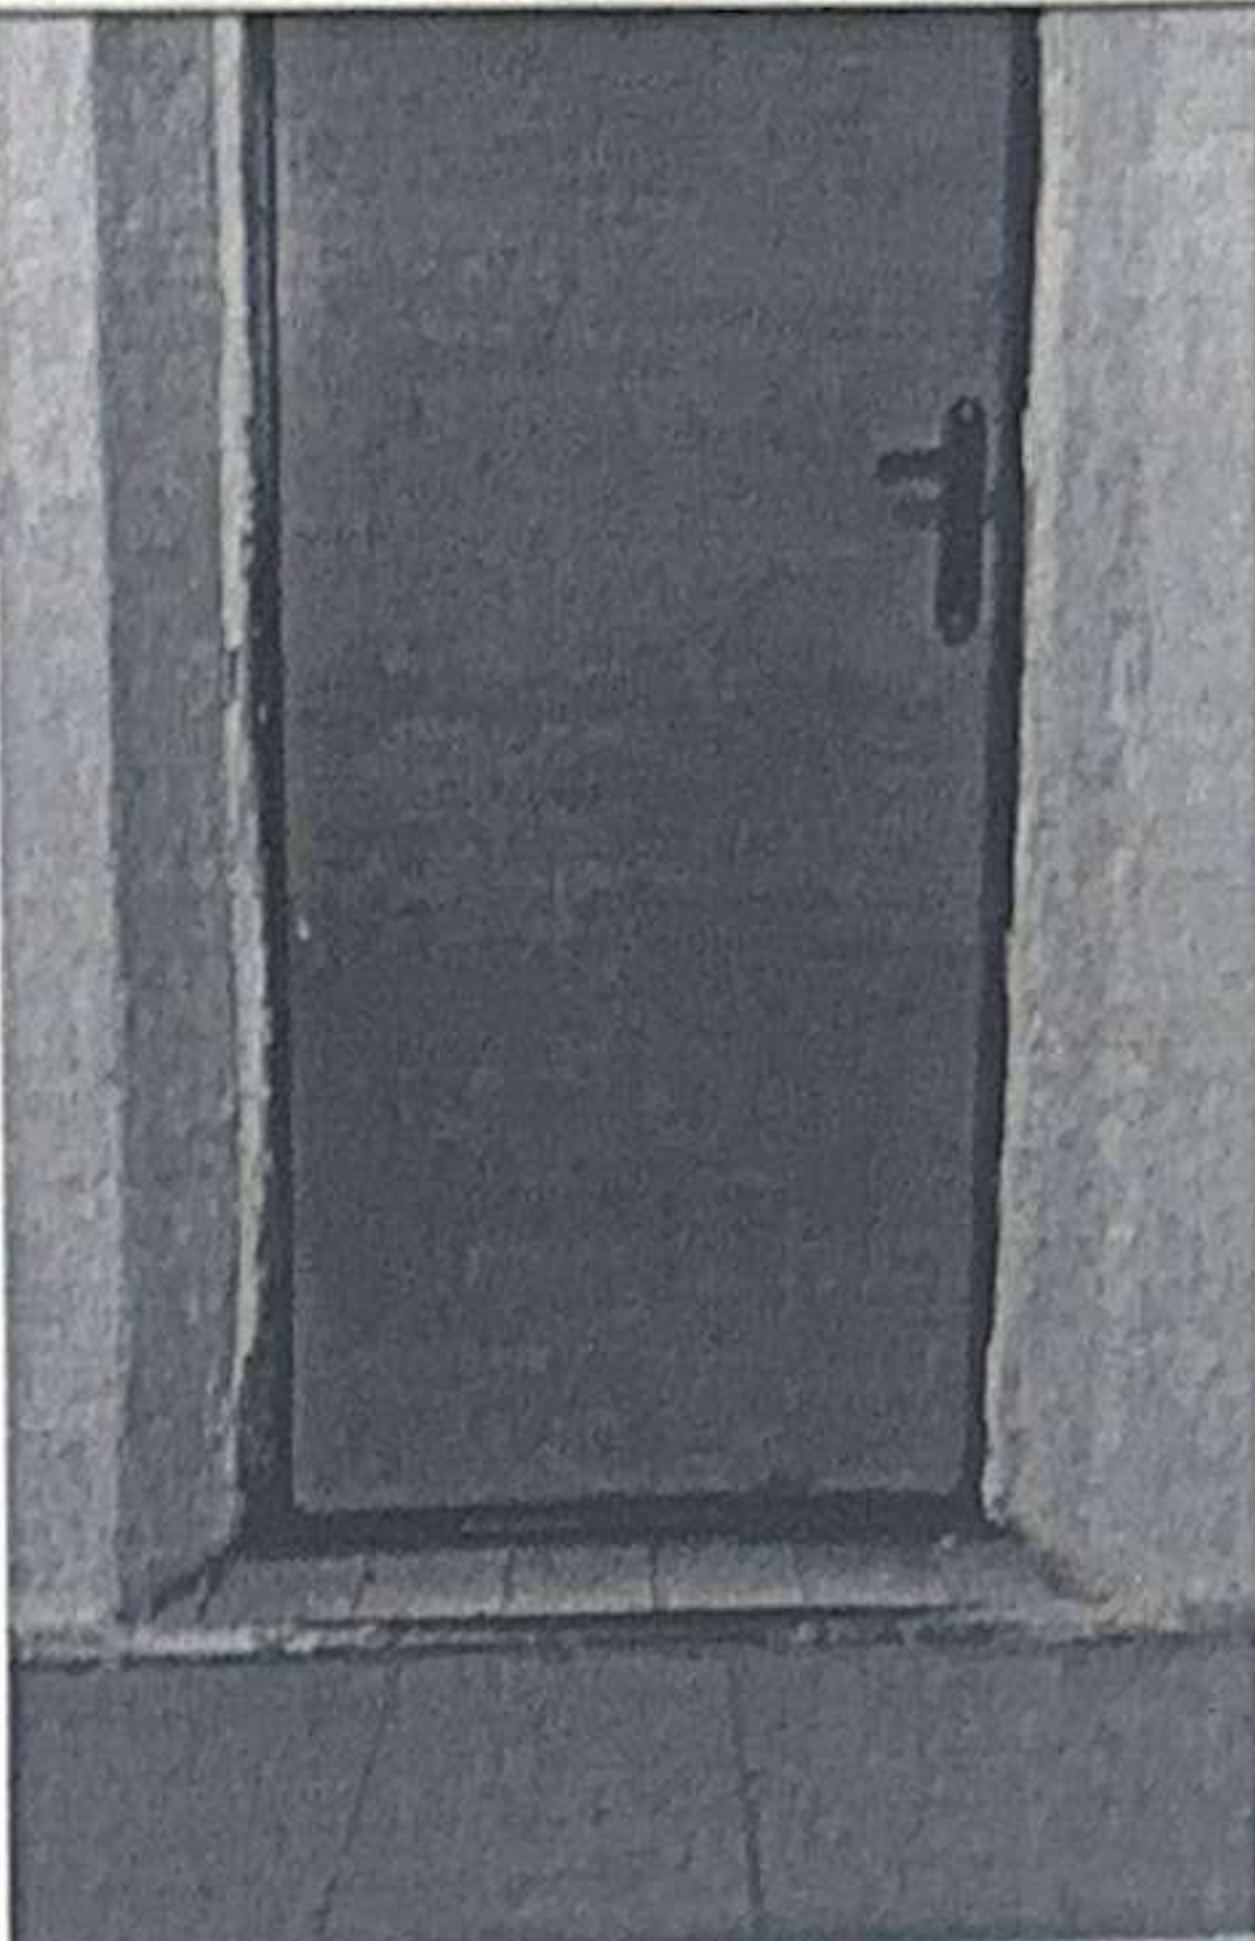
9. Нұсқаманы алдым (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

« _____ » 20__ г.



Аудан прокуратурасы мен Мұғалжар ауданыны білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің «Темір стансасындағы № 59 бастауыш мектебі»КММ балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптардың сақталуына тексеру жүргізу бойынша

№	ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ҚАҒИДАЛАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫ	Орындалуы	дәлелдемесі
1	Қ.Р. Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздік қағидалары талаптары білім беру ұйымдарында сақталмағаны анықталды	Эвакуациялау жоспары Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жасалды.Эвакуациялау тәртібі мен реті,қызмет көрсетуші персоналдың міндеттері, эвакуациялау жолдары көрсетілді	
2	Мектеп ғимаратында барлық алғашқы өрт сөндіру құралдары (өрт сөндіргіш ОП-10) жарамсыз күйде. Қағиданың 18 тармағына сәйкес емес	Бастапқы өрт сөндіру құралдарының мерзімі өткен	
3	Мектеп ғимаратында барлық бөлмелерінде электро шамдары мен шығарағанның конструкциясында көзделген қалпақтары және қорғаныш торлары алынып қалған. 81 тармақ 2-тармақшаға сәйкес емес	Тексеру барысында тозығы жеткендігі анықталды	
4	Мектеп ғимаратындағы барлық кабинеттерінде электро сымдарының өзектерін қосу,қысу,дәнекерлеу, арнайы қысқыштардың көмегінсіз бұрау арқылы жүргізілген. Қағиданың 80 тармағына сәйкес емес	Электро сымдардың тозығы жеткен,талапқа сай емес	
5	Мектеп ғимаратының 4 сынып кабинетінде зақымдалған розетканы пайдалануға рұқсат етілген. Қағиданың 86 тармағының 2-тармақшасына сәйкес емес	ескіргендіктен	
6	Мектеп ғимаратының эвакуациялау жоспары жоқ. Қағиданың 12-тармағына сәйкес емес	Мектептің екінші ғимараты сызбаға сәйкес емес	

7	<p>Мектеп ғимаратының дәлізінде эвакуациялық шығу жолында жанғыш заттарды төсеуге тастауға жол берілген, қағиданың 24 тармағының 6-тармақшасына сәйкес емес</p>	<p>Дәліздің полының ескіргендігінен</p>	
8	<p>Мектеп ғимараты өрт автоматикасы жүйелерімен қондырғыларымен қамтамасыз етілмеген. Қағиданың 62 тармағына және ҚР ҚН 2.02-11-2002</p>	<p>Жалдамалы ғимартта орналасқан</p>	<p>орындалмады</p>